


Revisione:	Data:	Descrizione:	Redazione:	Verifica:	Approvazione:
REV. 0	APRILE 2022	PRIMA EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	M. MARCATO	M. MARCATO	M. MARCATO

Lavoro:

- PROGETTO ESECUTIVO -  
 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE  
 DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SU ASILI NIDO  
 "LLPP EDP 2021/117 - CUP H98I21001370004"  
 Importo Complessivo: Euro 250.000,00

Committente:



COMUNE DI PADOVA

Settore LAVORI PUBBLICI

RUP: Geom. Renato GALLO

CAPO SETTORE: Ing. Emanuele NICHELE



tavola:

E.06

titolo:

Scuola COLIBRI'  
 QUADRO GENERALE ESISTENTE "Q-G":  
 SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE  
 E PROSPETTO INDICATIVO

data:

APRILE 2022

Progettista:

per.ind. M.MARCATO

Rifer.:

1021




























































Verifica:

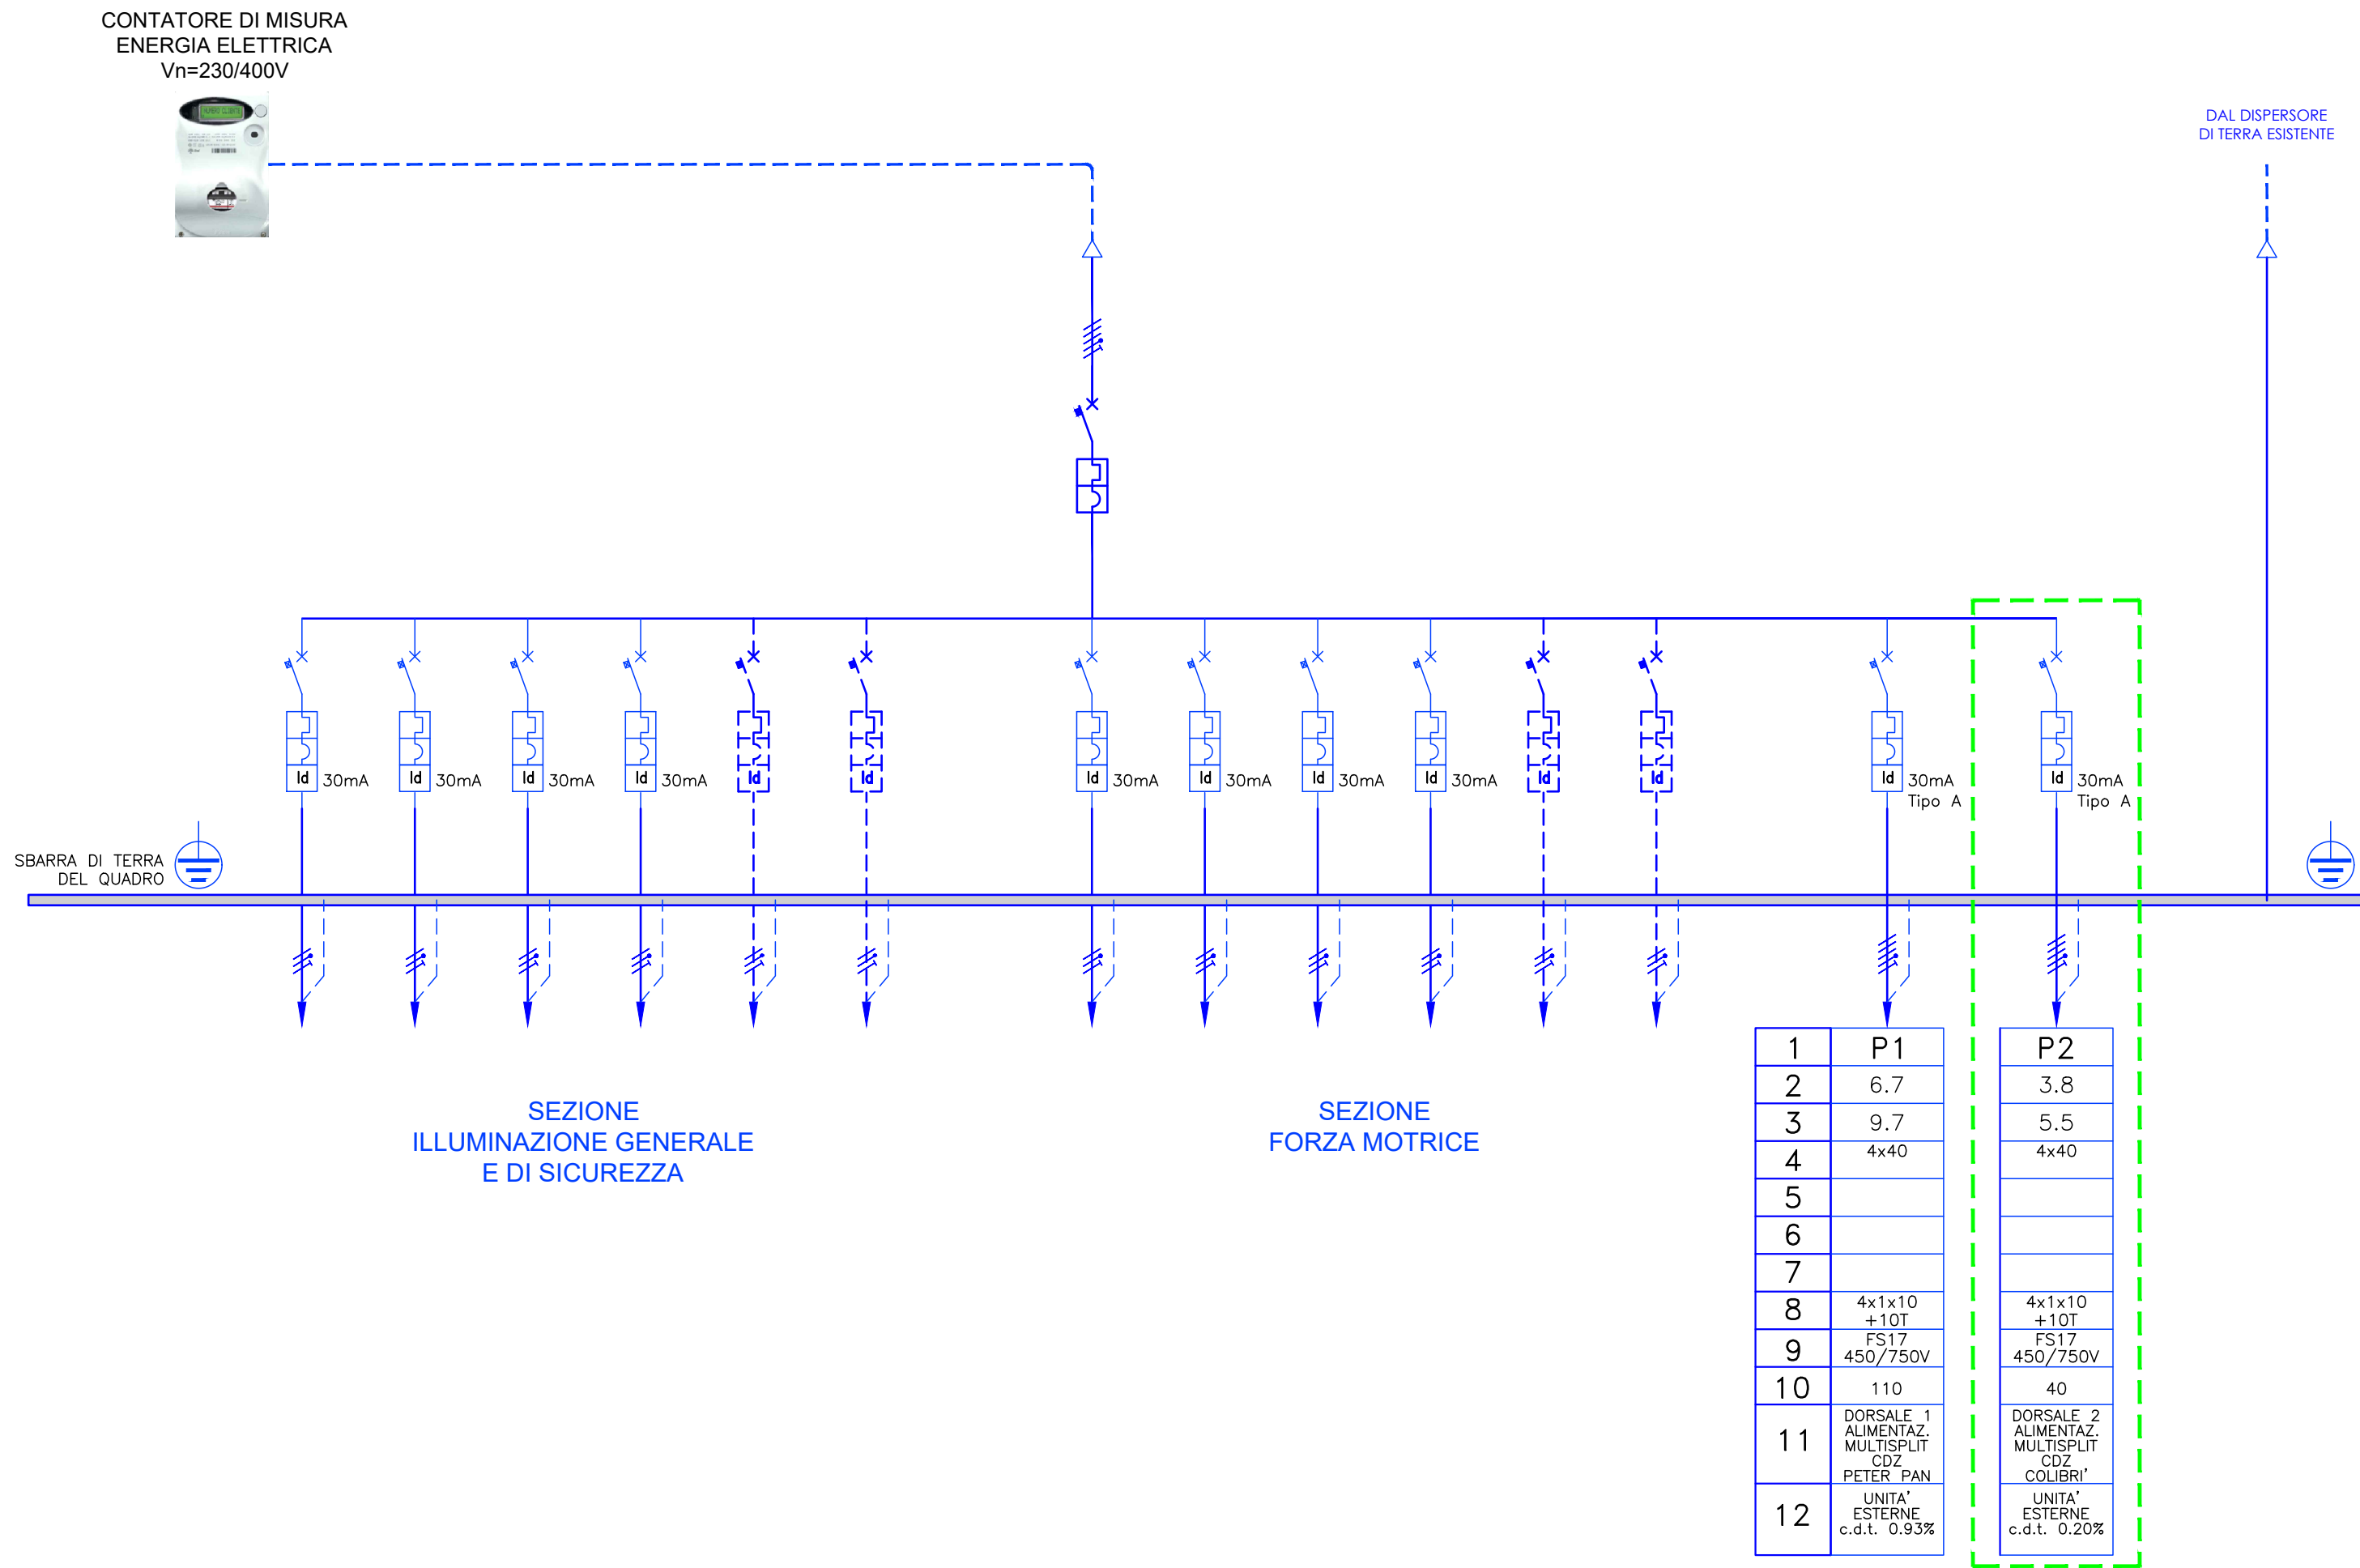
per.ind. M.MARCATO

Scala:

---

File:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	INTERRUTTORE NON AUTOMATICO		LAMPADA DI SEGNALEZIONE DI TIPO A LED	RD (RED) = INTERRUTTORE CHIUSO GN (GREEN) = INTERRUTTORE APERTO YE (YELLOW) = SCATTATO RELE' WH (WHITE) = INTERRUTTORE SEZIONATO		UNITA' DI DIALOGO A MICROPROCESSORE PER INTERRUTTORI APERTI DOTATI DI SGANCIATORE ELETTRONICO	A			
	INTERRUTTORE AUTOMATICO		SEGNALAZIONE LUMINOSA DI STATO A CROCE DI TIPO A LED		UNITA' DI ACQUISIZIONE E DI COMANDO - INGRESSI ED USCITE DIGITALI					
	RELE' MAGNETICO		RIDUTTORE DI CORRENTE		INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE					
	RELE' TERMICO		SELETORE AMPEROMETRICO (VOLTMETRICO) A "n°" POSIZIONI		VARIATORE DI VELOCITA' - INVERTER	B				
	RELE' TERMICO TARABILE		STRUMENTI INDICATORI DI TIPO ANALOGICO		UNITA' DI GESTIONE MULTIFUNZIONALE A MICROPROCESSORE					
	RELE' DIFFERENZIALE		FUSIBILE		COPPIA DI PULSANTI APERTURA/CHIUSURA INTERRUTTORE					
	RELE' DIFFERENZIALE CON TA TOROIDALE SEPARATO		SELETORE A 3 POSIZIONI (MANUALE_O_AUTOMATICO)		CONTROLLORE PERMANENTE D'ISOLAMENTO	C				
	INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE		SELETORE A 4 POSIZIONI (ESTATE_INVERNO_O_AUTOMATICO)		RILEVATORE LINEA GUASTA      n=1    SORVEGLIANZA DI 1 LINEA n=12   SORVEGLIANZA DI 12 LINEE					
	SEZIONATORE		SELETORE A 2 POSIZIONI (RETE "NORMALE"_RETE "PRIVILEGIATA")		TRASFORMATORE AMPEROMETRICO TOROIDALE SEPARATO					
	APPARECCHIATURA RIMOVIBILE O ESTRAIBILE		TRASFORMATORE DI SICUREZZA		TERMOSONDA TRASFORMATORE	D				
	SEZIONATORE PORTAFUSIBILI CON FUSIBILI		INTERBLOCCO MECCANICO E/O ELETTRICO		CENTRALINO PER PROTEZIONE E CONTROLLO TEMPERATURA TRASFORMATORE					
	CONTATTORE		BOBINA DI APERTURA		RELE' DI MINIMA TENSIONE					
	RELE' PASSO-PASSO		MOTORIDUTTORE PER LA CARICA DELLE MOLLE		TERMINALE DI CAVO	E				
	COMMUTATORE A 2 o 3 POSIZIONI		SGANCIATORI DI APERTURA E CHIUSURA		MODULO "KNX" ATTUATORE "APRI/CHIUDI" FINESTRE E LUCERNARI MOTORIZZATI, A 4 CANALI 230V/10A CON MODALITA' MANUALE					
	BOBINA DI COMANDO		SCARICATORE DI TENSIONE		MODULO "KNX" ATTUATORE "APRI/CHIUDI" FINESTRE E LUCERNARI MOTORIZZATI, A 2 CANALI 230V/10A CON MODALITA' MANUALE					
	BOBINA DI COMANDO RITARDATA AL RILASCIO		BLOCCO A CHIAVE		MODULO "KNX" ATTUATORE ANALOGICO A 4 USCITE ANALOGICHE 0-10V	F				
	RELE' AUSILIARIO		TRASDUTTORE DI MISURA		MODULO "KNX" DI COMANDO E COMMUTAZIONE CARICHI, A 4 CANALI 230V/16A CON MODALITA' MANUALE					
	CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE APERTO		CONTATORI DI ENERGIA ATTIVA E REATTIVA		MODULO "KNX" DI COMANDO E COMMUTAZIONE CARICHI, A 2 CANALI 230V/16A CON MODALITA' MANUALE					
	CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE CHIUSO		COMPLESSO DI INDICATORI A LED PER SEGNALEZIONE DI : APERTO-CHIUSO, SCATTATO RELE', RIMOSSO-ESTRATTO			G				
	CONTATTO AUSILIARIO DI SCAMBIO		UNITA' DI DIALOGO A MICROPROCESSORE PER INTERRUTTORI SCATOLATI DOTATI DI SGANCIATORE ELETTRONICO							
<div>Note</div> <div>Progetto ESECUTIVO "Rev. 0" - APRILE 2022</div> <div>Servizi e progettazioni integrate di ingegneria Via Uruguay, 20 35127 PADOVA p.iva 03597290261</div> <div><div>elettrica, termotecnica e prevenzione incendi tel. 049-870.22.27 fax. 049-762.85.49 e-mail: info@sinerga.eu</div></div> <div>Titolo</div> <div>QUADRO GENERALE DI EDIFICIO ESISTENTE "Q-G": LEGENDA DEI SIMBOLI</div> <div>N. Riferimento</div> <div>1221</div> <div>Tav.</div> <div>E.06</div> <div>N. Foglio</div> <div>2/3</div>										



Note

Progetto ESECUTIVO  
"Rev. 0" - APRILE 2022

Servizi e progettazioni integrate di ingegneria  
Via Uruguay, 20  
35127 PADOVA  
p.riva 03597290281



elettrica, termotecnica e prevenzione incendi  
tel. 049-870.22.27  
fax. 049-762.85.49  
e-mail: info@sinerga.eu

Titolo

QUADRO GENERALE DI EDIFICIO ESISTENTE "Q-G":  
SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE  
LINEA DORSALE ALIMENTAZIONE NUOVI CDZ

N. Riferimento

1221

Tav.

E.06

N. Foglio

3/3



## Quadro Generale Scuola COLIBRI'

Note

Progetto ESECUTIVO  
"Rev. 0" - APRILE 2022

Servizi e progettazioni integrate di ingegneria  
Via Uruguay, 20  
35127 PADOVA  
p.iva 0359729028 I



elettrica, termotecnica e prevenzione incendi  
tel. 049-870.22.27  
fax. 049-762.85.49  
e-mail: [info@sinerga.eu](mailto:info@sinerga.eu)

Titolo
--------

QUADRO GENERALE DI EDIFICIO ESISTENTE "Q-G":  
PROSPETTO DEL QUADRO

N. Riferimento	
----------------	--

1221

	Tav.
--	------

E.06

N. Foglio

4/4