


Revisione:	Data:	Descrizione:	Redazione:	Verifica:	Approvazione:
REV. 0	APRILE 2022	PRIMA EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	M. MARCATO	M. MARCATO	M. MARCATO

Lavoro:

- PROGETTO ESECUTIVO -  
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE  
DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SU ASILI NIDO  
"LLPP EDP 2021/117 - CUP H98I21001370004"  
Importo Complessivo: Euro 250.000,00

Committente:



COMUNE DI PADOVA

Settore LAVORI PUBBLICI

RUP: Geom. Renato GALLO

CAPO SETTORE: Ing. Emanuele NICHELE



tavola:

E.05

titolo:

Scuola PETER PAN  
QUADRO GENERALE ESISTENTE "Q-G":  
SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE  
E PROSPETTO INDICATIVO

data:

APRILE 2022

Progettista:

per.ind. M.MARCATO

Rifer.:

1021




























































Verifica:


per.ind. M.MARCATO

Scala:

---

File:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	INTERRUTTORE NON AUTOMATICO			LAMPADA DI SEGNALEZIONE DI TIPO A LED	RD (RED) = INTERRUTTORE CHIUSO GN (GREEN) = INTERRUTTORE APERTO YE (YELLOW) = SCATTATO RELE' WH (WHITE) = INTERRUTTORE SEZIONATO		UNITA' DI DIALOGO A MICROPROCESSORE PER INTERRUTTORI APERTI DOTATI DI SGANCIATORE ELETTRONICO			A
	INTERRUTTORE AUTOMATICO			SEGNALEZIONE LUMINOSA DI STATO A CROCE DI TIPO A LED			UNITA' DI ACQUISIZIONE E DI COMANDO - INGRESSI ED USCITE DIGITALI			
	RELE' MAGNETICO			RIDUTTORE DI CORRENTE			INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE			B
	RELE' TERMICO			SELETTORE AMPEROMETRICO (VOLTMETRICO) A "n°" POSIZIONI			VARIATORE DI VELOCITA' - INVERTER			
	RELE' TERMICO TARABILE			STRUMENTI INDICATORI DI TIPO ANALOGICO			UNITA' DI GESTIONE MULTIFUNZIONALE A MICROPROCESSORE			
	RELE' DIFFERENZIALE			FUSIBILE			COPPIA DI PULSANTI APERTURA/CHIUSURA INTERRUTTORE			C
	RELE' DIFFERENZIALE CON TA TOROIDALE SEPARATO			SELETTORE A 3 POSIZIONI (MANUALE_O_AUTOMATICO)			CONTROLLORE PERMANENTE D'ISOLAMENTO			
	INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE			SELETTORE A 4 POSIZIONI (ESTATE_INVERNO_O_AUTOMATICO)			RILEVATORE LINEA GUASTA n=1     SORVEGLIANZA DI 1 LINEA n=12    SORVEGLIANZA DI 12 LINEE			
	SEZIONATORE			SELETTORE A 2 POSIZIONI (RETE "NORMALE", RETE "PRIVILEGIATA")			TRASFORMATORE AMPEROMETRICO TOROIDALE SEPARATO			D
	APPARECCHIATURA RIMOVIBILE O ESTRAIBILE			TRASFORMATORE DI SICUREZZA			TERMOSONDA TRASFORMATORE			
	SEZIONATORE PORTAFUSIBILI CON FUSIBILI			INTERBLOCCO MECCANICO E/O ELETTRICO			CENTRALINO PER PROTEZIONE E CONTROLLO TEMPERATURA TRASFORMATORE			E
	CONTATTORE			BOBINA DI APERTURA			RELE' DI MINIMA TENSIONE			
	RELE' PASSO-PASSO			MOTORIDUTTORE PER LA CARICA DELLE MOLLE			TERMINALE DI CAVO			
	COMMUTATORE A 2 o 3 POSIZIONI			SGANCIATORI DI APERTURA E CHIUSURA			MODULO "KNX" ATTUATORE "APRI/CHIUDI" FINESTRE E LUCERNARI MOTORIZZATI, A 4 CANALI 230V/10A CON MODALITA' MANUALE			F
	BOBINA DI COMANDO			SCARICATORE DI TENSIONE			MODULO "KNX" ATTUATORE "APRI/CHIUDI" FINESTRE E LUCERNARI MOTORIZZATI, A 2 CANALI 230V/10A CON MODALITA' MANUALE			
	BOBINA DI COMANDO RITARDATA AL RILASCIO			BLOCCO A CHIAVE			MODULO "KNX" ATTUATORE ANALOGICO A 4 USCITE ANALOGICHE 0-10V			
	RELE' AUSILIARIO			TRASDUTTORE DI MISURA			MODULO "KNX" DI COMANDO E COMMUTAZIONE CARICHI, A 4 CANALI 230V/16A CON MODALITA' MANUALE			G
	CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE APERTO			CONTATORI DI ENERGIA ATTIVA E REATTIVA			MODULO "KNX" DI COMANDO E COMMUTAZIONE CARICHI, A 2 CANALI 230V/16A CON MODALITA' MANUALE			
	CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE CHIUSO			COMPLESSO DI INDICATORI A LED PER SEGNALEZIONE DI : APERTO-CHIUSO, SCATTATO RELE', RIMOSSO-ESTRATTO						
	CONTATTO AUSILIARIO DI SCAMBIO			UNITA' DI DIALOGO A MICROPROCESSORE PER INTERRUTTORI SCATOLATI DOTATI DI SGANCIATORE ELETTRONICO						H
Note		<div> <div> Progetto ESECUTIVO "Rev. 0" - APRILE 2022 </div> <div> <div>Servizi e progettazioni integrate di ingegneria</div> <div> Via Uruguay, 20 35127 PADOVA P.IVA 03597290281 </div> <div>  <div> elettrica, termotecnica e prevenzione incendi tel. 049-870.22.27 fax. 049-762.85.49 e-mail: info@sinerga.eu </div> </div> </div> </div>			<div> <div> Titolo </div> <div> QUADRO GENERALE DI EDIFICIO ESISTENTE "Q-G": LEGENDA DEI SIMBOLI </div> </div>				<div> <div>N. Riferimento</div> <div>1221</div> </div>	<div> <div>Tav.</div> <div>E.05</div> <div> <div>N. Foglio</div> <div>2/3</div> </div> </div>

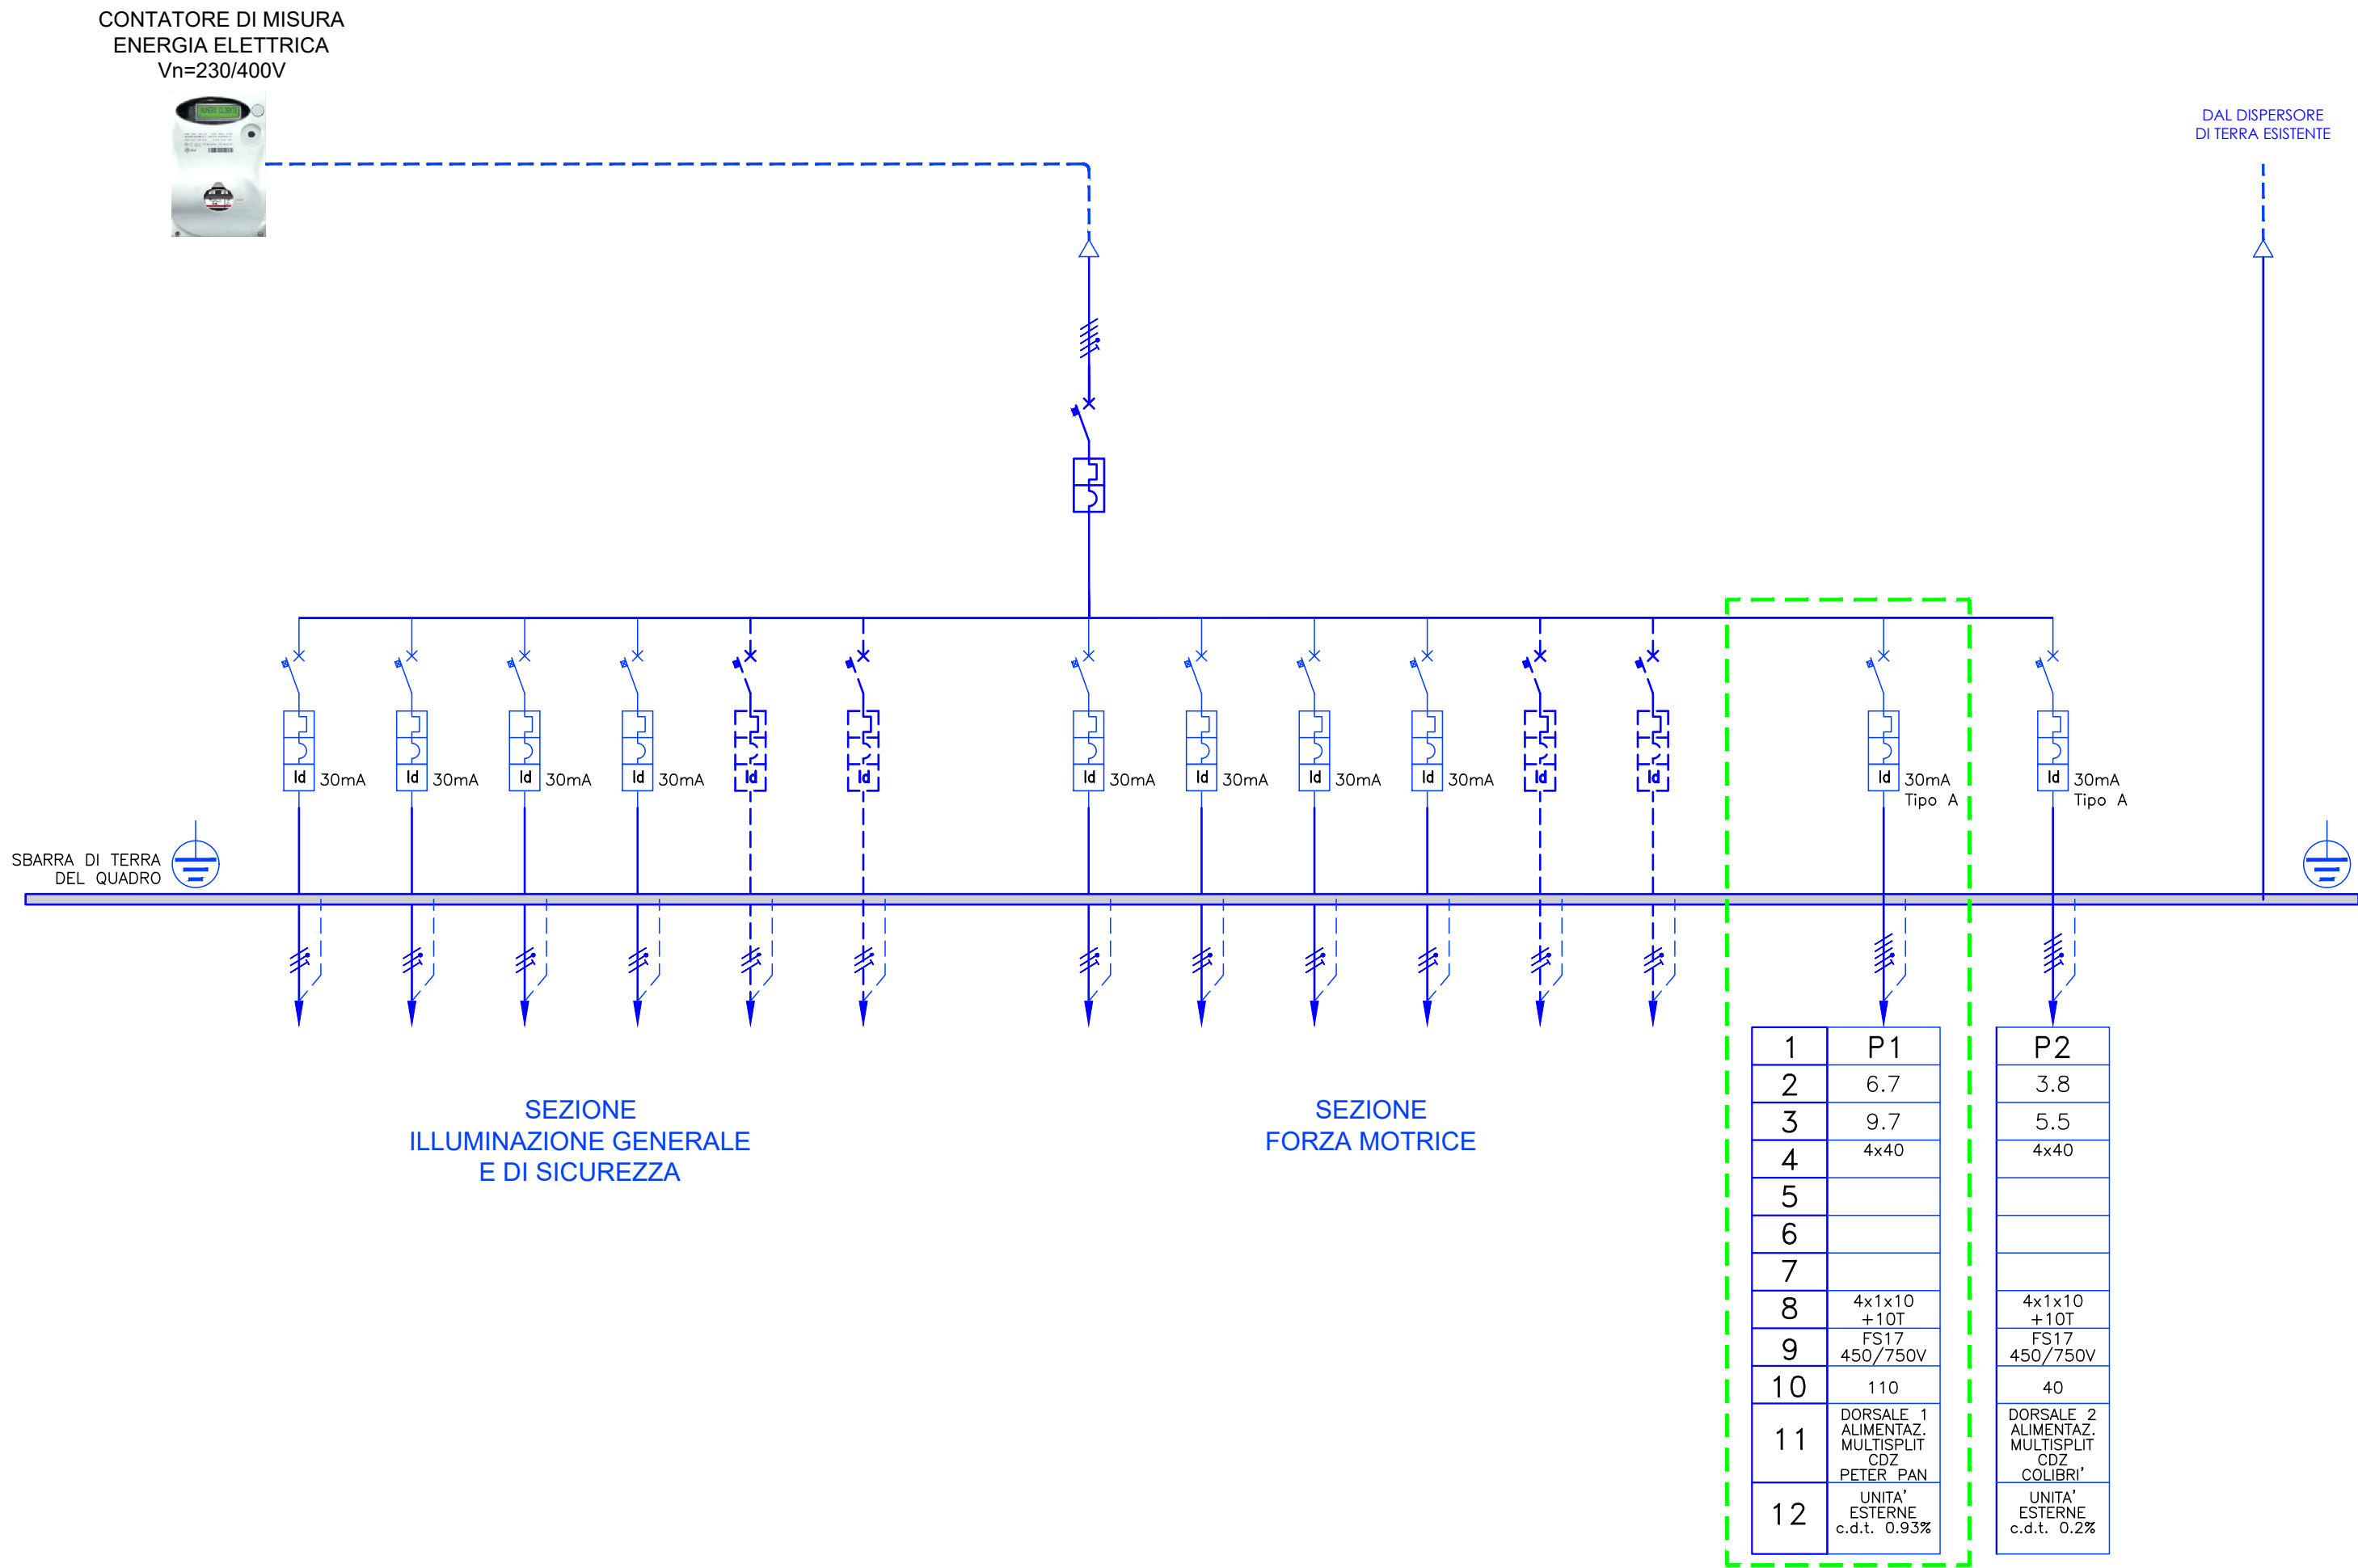

Note

Progetto ESECUTIVO  
"Rev. 0" - APRILE 2022

Titolo

QUADRO GENERALE DI EDIFICIO ESISTENTE "Q-G":  
SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE  
LINEA DORSALE ALIMENTAZIONE NUOVI CDZ

N. Riferimento

1221

Tav.

E.05

N. Foglio

3/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A																																							
<div></div> <div>Quadro Generale Scuola COLIBRI'</div>										B																																							
										C																																							
										D																																							
										E																																							
										F																																							
										G																																							
										H																																							
<div>Note</div> <div>Progetto ESECUTIVO "Rev. 0" - APRILE 2022</div>										<div>Servizi e progettazioni integrate di ingegneria elettrica, termotecnica e prevenzione incendi</div> <div><div>Via Uruguay, 20 35127 PADOVA p.va 0359729028 I</div><div>tel. 049-870.22.27 fax. 049-762.85.49 e-mail: info@sinerga.eu</div></div>										<div>Titolo</div> <div>QUADRO GENERALE DI EDIFICIO ESISTENTE "Q-G": PROSPETTO DEL QUADRO</div>										<div>N. Riferimento</div> <div>1221</div>										<div>Tav.</div> <div>E.05</div> <div>N. Foglio</div> <div>4/4</div>									