

Comune di Padova

Provincia di Padova

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO CON "PEREQUAZIONE AD ARCIPELAGO" COMPREDENTE UN'AREA IN VIA A. DA BASSANO ED UN'AREA IN VIA DEL PLEBISICTO 1866 A PADOVA

COMMITTENTI

3P Srl
via C.Goldoni, 12
Padova

ALDI Immobiliare S.r.l.
via Cassa di Risparmio, 18
Bolzano (BZ)

IBIS S.R.L.
via Montà, 28
Padova

MASO RENATA - MASO GUERRINO
via Bordone, 10 - Padova
via Rialto, 40 - Rovolon (PD)


PROGETTAZIONE

STUDIO

ARCHIPOLIS

ANTONIO VENTURATO - PIETRO REGAZZO
ARCHITETTI

Tel 049 8941025 - Fax 049 8078905
via Savelli, 9/D - 35129 Padova
e_mail progetti@studioarchipolis.it



ELABORATO: CALCOLO ILLUMINOTECNICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SCALA: //

DATA: NOVEMBRE 2018

TAV

Illuminazione Pubblica - "PER ARCIPELAGO"

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO CON "PEREQUAZIONE AD ARCIPELAGO" COMPRENDENTE UN'AREA IN VIA A. DA BASSANO ED UN'AREA IN VIA DEL PLEBISICTO 1866 A PADOVA

Committente: 3P Srl
Committente: Aldi Immobiliare
Committente: Ibis Srl
Committente: Maso Renata - Maso Guerrino

Data: 28.11.2018
Redattore: Studio Archipolis

Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

Indice

Illuminazione Pubblica - "PER ARCIPELAGO"	
Copertina progetto	1
Indice	2
AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP 0F2H1 STU-S 3.50-1M ECORAYS TP 0F2...	
Scheda tecnica apparecchio	3
ECORAYS TP 0F2H1 STU-S 3.50-1M	
CDL (polare)	4
CDL (lineare)	5
Diagramma della luminanza	6
Tabella di intensità luminosa	7
AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	
Scheda tecnica apparecchio	8
ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	
CDL (polare)	9
CDL (lineare)	10
Diagramma della luminanza	11
Tabella di intensità luminosa	12
Strada di Quartiere con Parcheggi - cat. ME4	
Dati di pianificazione	13
Risultati illuminotecnici	14
Rendering 3D	16
Rendering colori sfalsati	17
Campi di valutazione	
Carreggiata	
Panoramica risultati	18
Isolinee (E)	19
Osservatore	
Osservatore 1	
Isolinee (L)	20
Osservatore 2	
Isolinee (L)	21
Parcheggio	
Panoramica risultati	22
Isolinee (E)	23
Marciapiede Area Verde - cat. CE4	
Dati di pianificazione	24
Lista pezzi lampade	25
Risultati illuminotecnici	26
Rendering 3D	27
Rendering colori sfalsati	28
Campi di valutazione	
Marciapiede	
Panoramica risultati	29
Isolinee (E)	30




Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP 0F2H1 STU-S 3.50-1M ECORAYS TP 0F2H1 STU-S 3.50-1M / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.

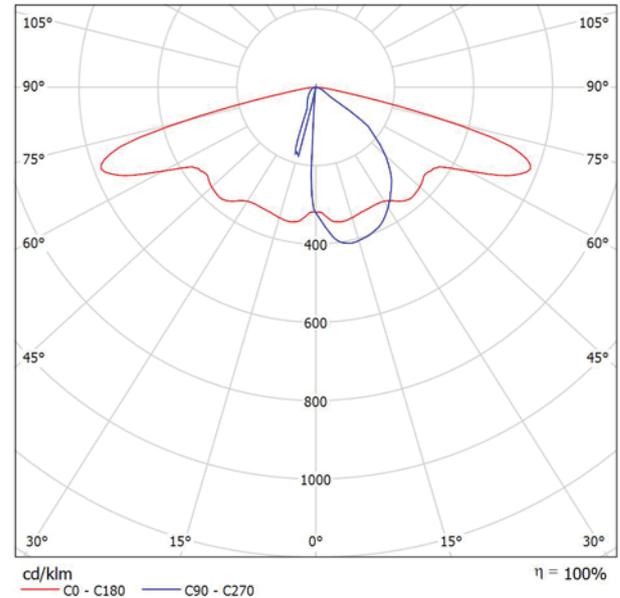

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 73 96 100 100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.




Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP 0F2H1 STU-S 3.50-1M ECORAYS TP 0F2H1 STU-S 3.50-1M / CDL (polare)

Lampada: AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP 0F2H1 STU-S 3.50-1M ECORAYS TP 0F2H1 STU-S 3.50-1M

Lampadine: 1 x L-ECR-0F2H1-3000-500-1M-70-25

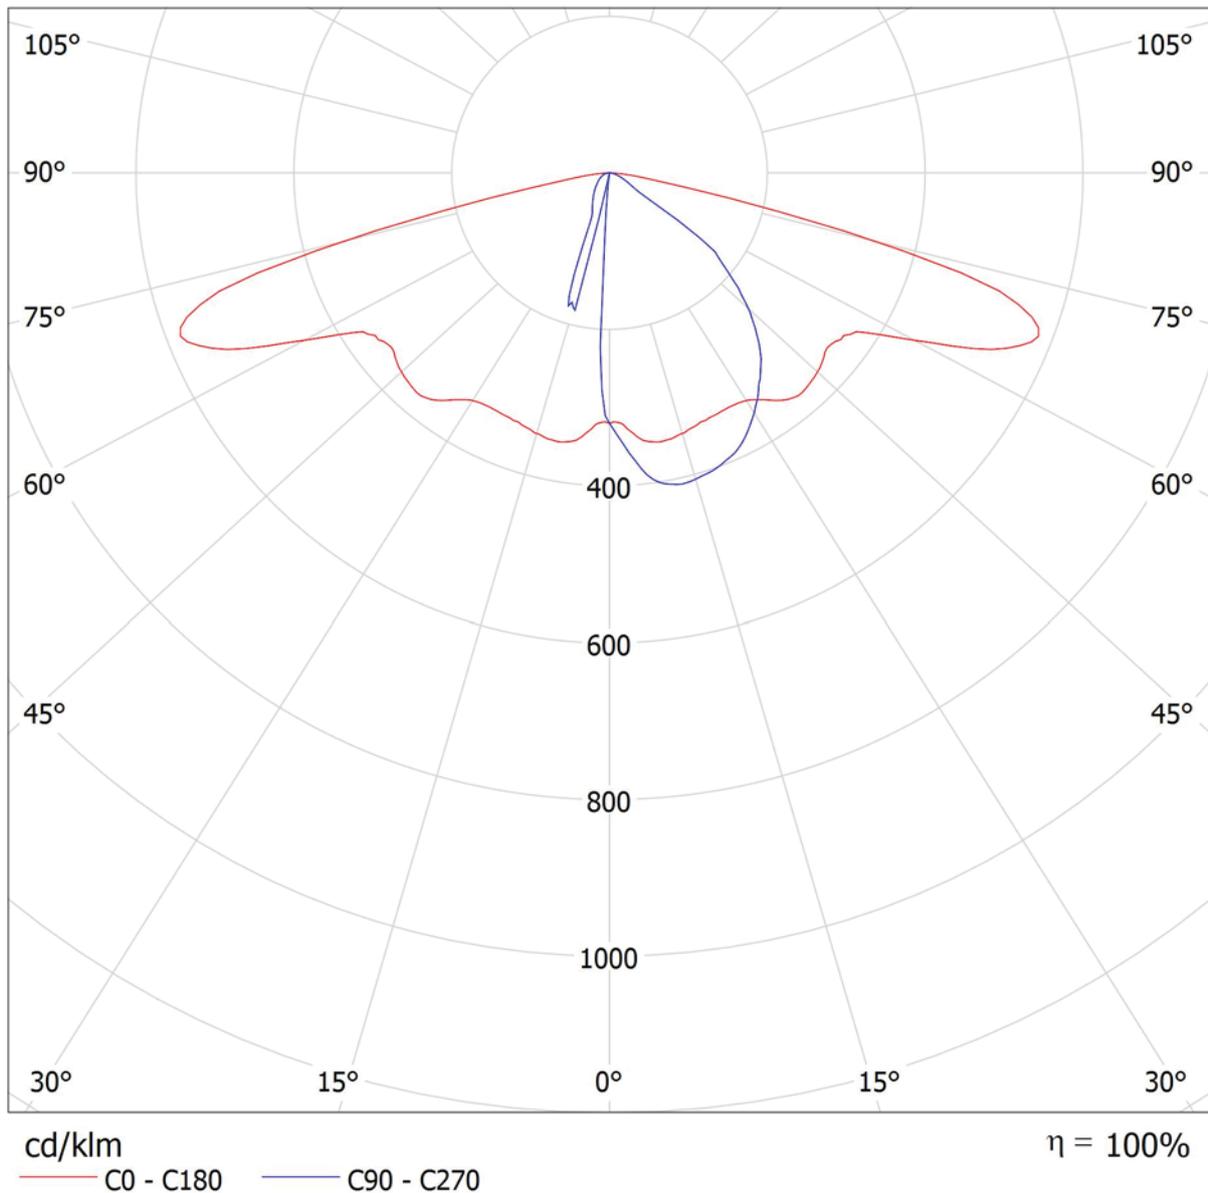




Studio Archipolis
 Arch Venturato
 via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
 Telefono 0498941025
 Fax 049 8078905
 e-Mail progetti@studioarchipolis.it

AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP 0F2H1 STU-S 3.50-1M ECORAYS TP 0F2H1 STU-S 3.50-1M / CDL (lineare)

Lampada: AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP 0F2H1 STU-S 3.50-1M ECORAYS TP 0F2H1 STU-S 3.50-1M

Lampadine: 1 x L-ECR-0F2H1-3000-500-1M-70-25

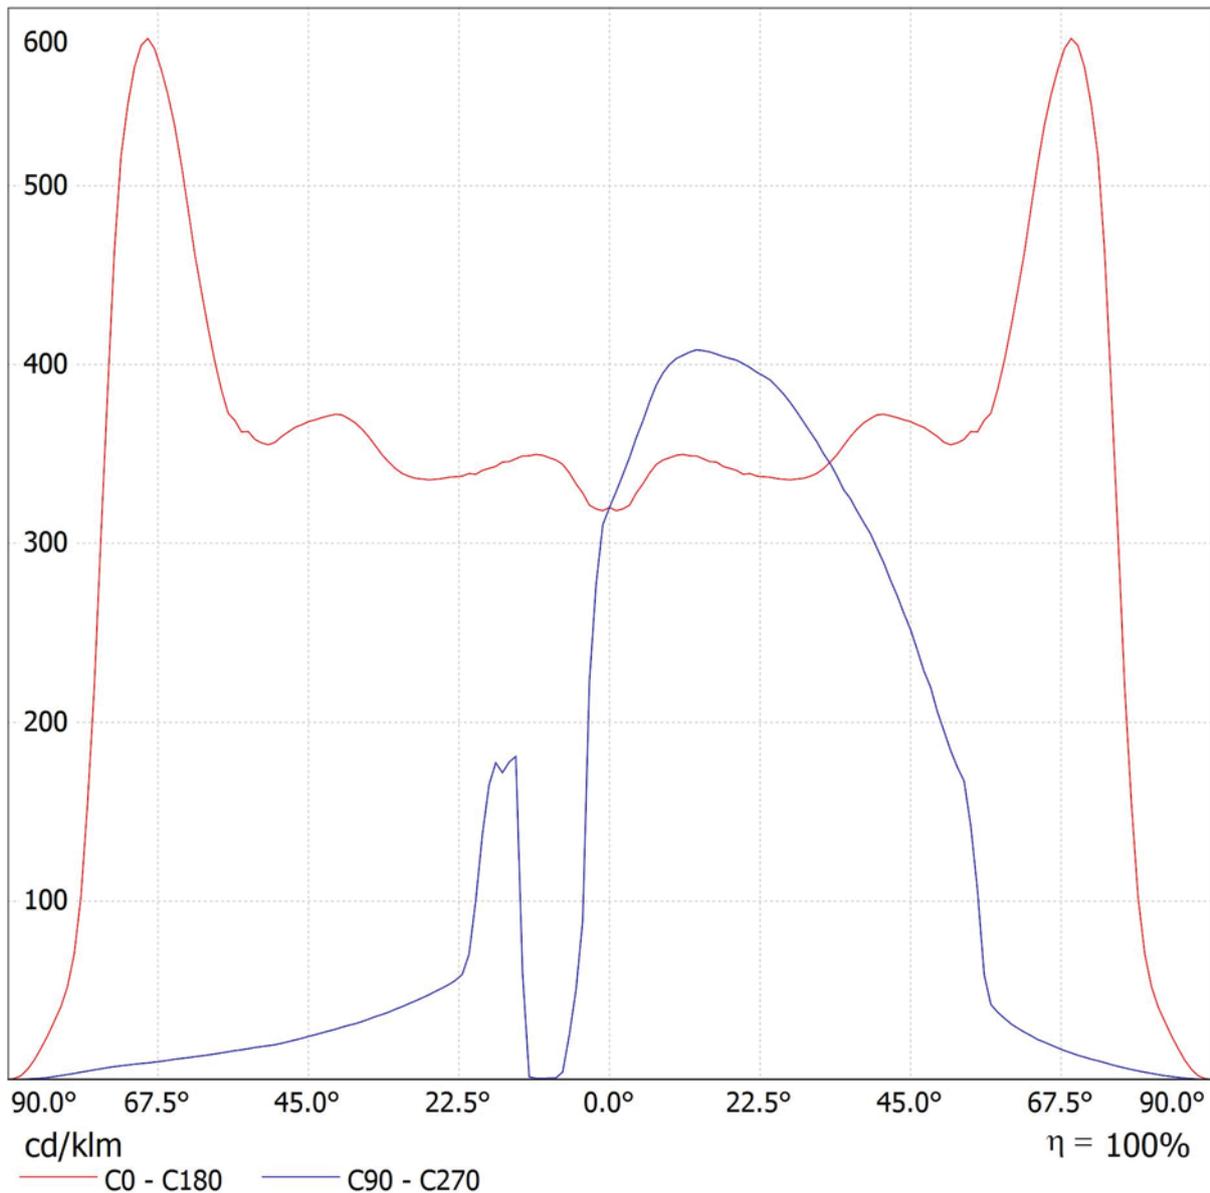




Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP 0F2H1 STU-S 3.50-1M ECORAYS TP 0F2H1 STU-S 3.50-1M / Diagramma della luminanza

Lampada: AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP 0F2H1 STU-S 3.50-1M ECORAYS TP 0F2H1 STU-S 3.50-1M

Lampadine: 1 x L-ECR-0F2H1-3000-500-1M-70-25

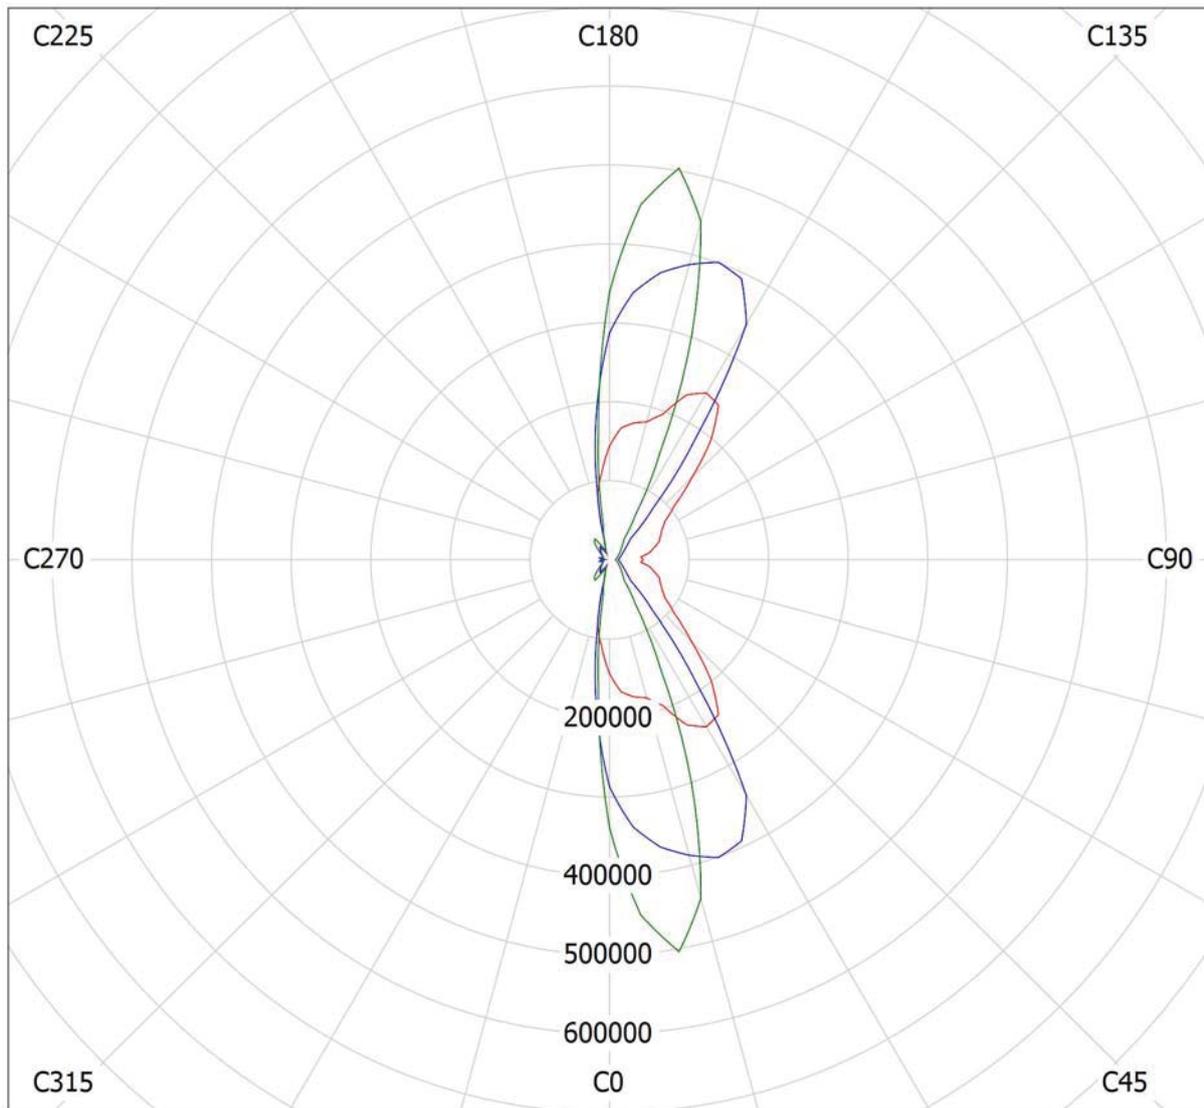

cd/m²
— g = 55.0° — g = 65.0° — g = 75.0°

Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP 0F2H1 STU-S 3.50-1M ECORAYS TP 0F2H1 STU-S 3.50-1M / Tabella di intensità luminosa

Lampada: AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP 0F2H1 STU-S 3.50-1M ECORAYS TP 0F2H1 STU-S 3.50-1M

Lampadine: 1 x L-ECR-0F2H1-3000-500-1M-70-25

Gamma	C 0°	C 15°	C 30°	C 45°	C 60°	C 75°	C 90°
0.0°	320	320	320	320	320	320	320
5.0°	333	340	346	351	358	364	368
10.0°	349	376	391	394	388	391	403
15.0°	346	387	412	415	402	383	407
20.0°	339	389	413	414	405	378	400
25.0°	336	389	404	402	400	378	388
30.0°	337	387	390	388	389	370	362
35.0°	355	388	373	376	371	354	330
40.0°	372	397	367	364	342	320	297
45.0°	368	406	383	373	332	271	252
50.0°	356	418	457	425	288	216	195
55.0°	362	456	615	368	192	146	106
60.0°	421	571	740	226	63	39	31
65.0°	534	720	640	69	38	26	21
70.0°	579	732	280	42	26	18	14
75.0°	386	505	74	25	16	11	8.50
80.0°	71	93	23	12	7.94	5.39	4.25
85.0°	17	18	6.65	3.39	2.34	1.57	1.33
90.0°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valori in cd/klm




Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

**AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M /
 Scheda tecnica apparecchio**

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.

Emissione luminosa 1:

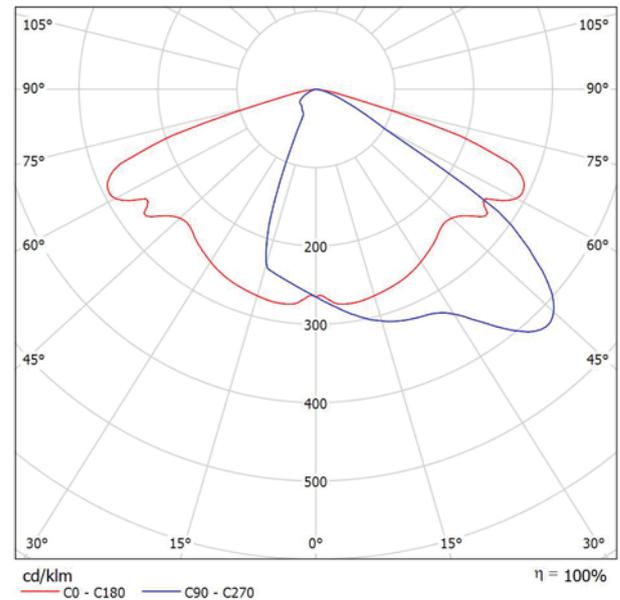

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38 76 97 100 100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.




Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M / CDL (polare)

Lampada: AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M
Lampadine: 1 x L-IT1-0F3-4000-525-4M

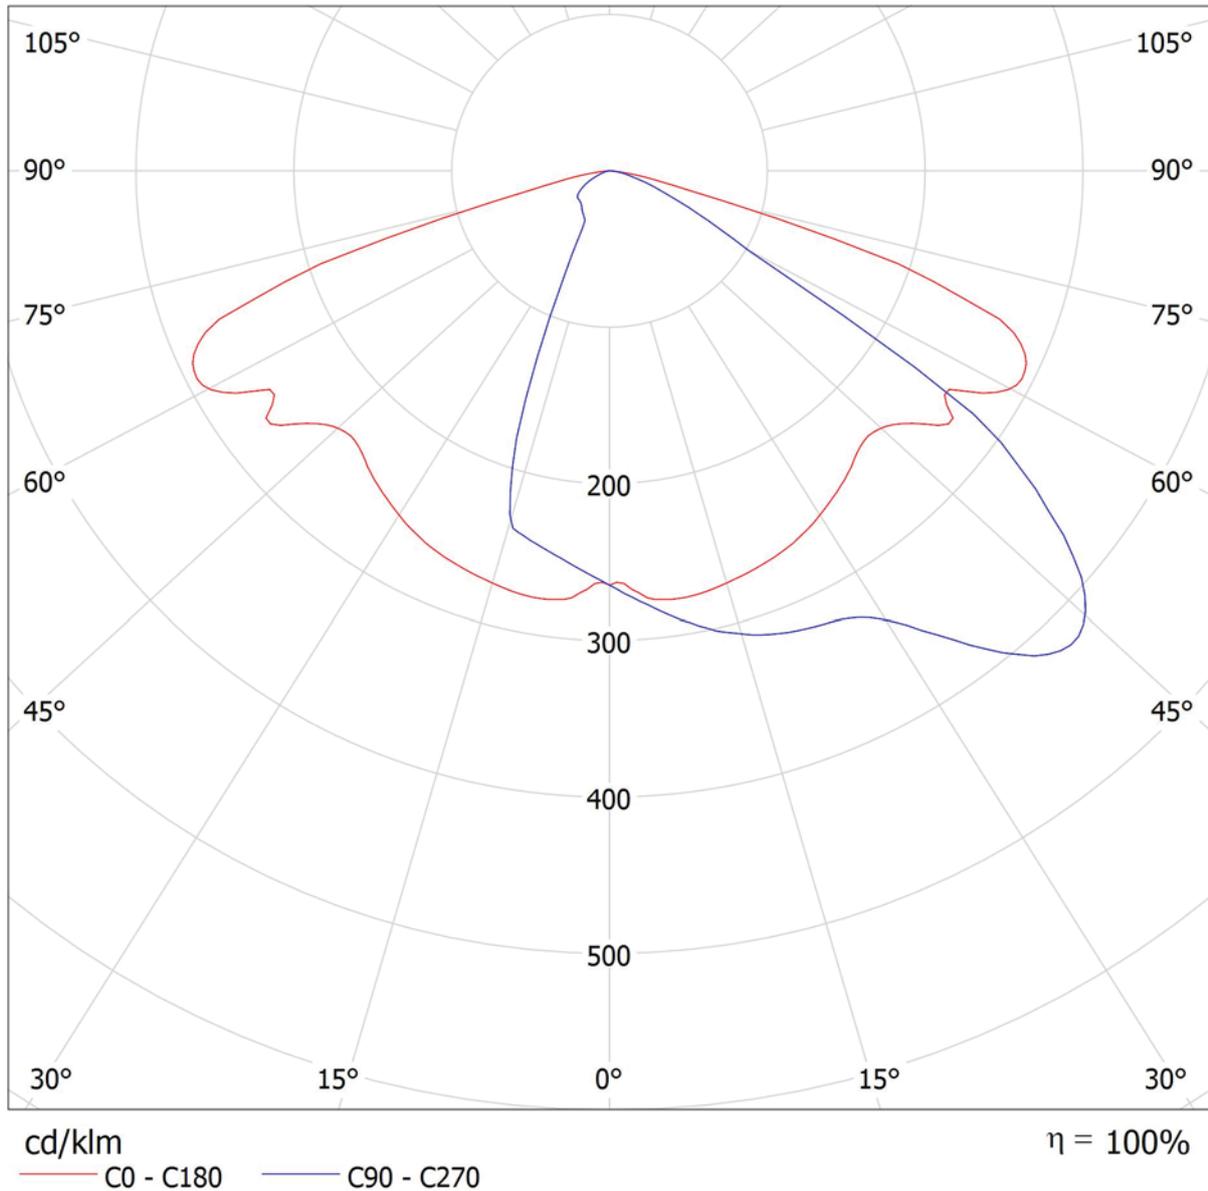




Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

**AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M /
CDL (lineare)**

Lampada: AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M
Lampadine: 1 x L-IT1-0F3-4000-525-4M

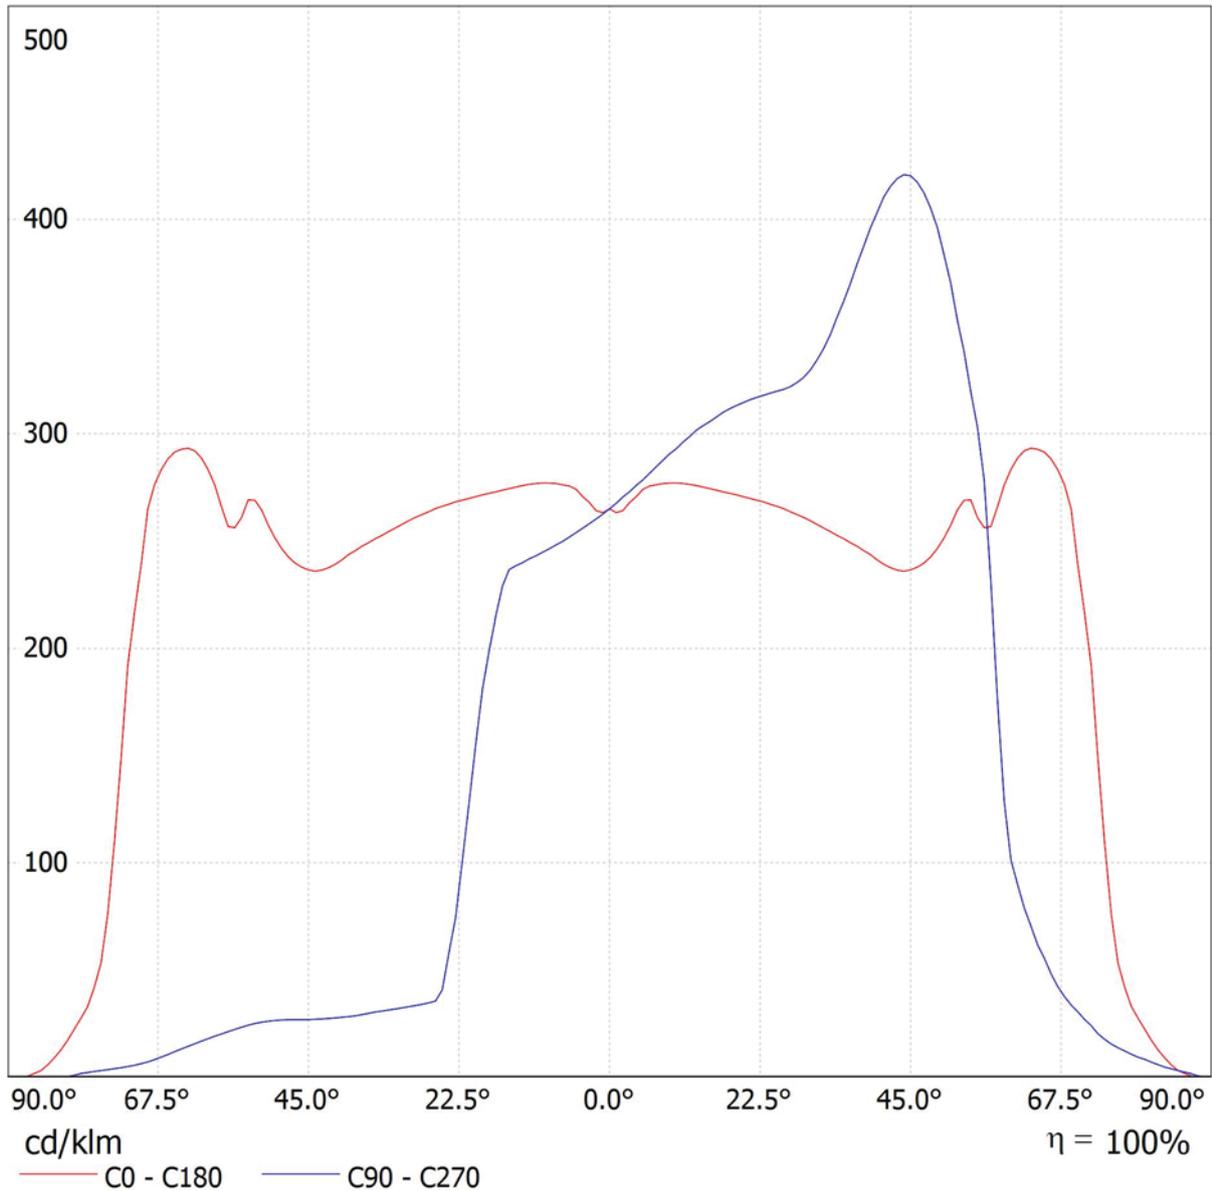




Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M / Diagramma della luminanza

Lampada: AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M
Lampadine: 1 x L-IT1-0F3-4000-525-4M

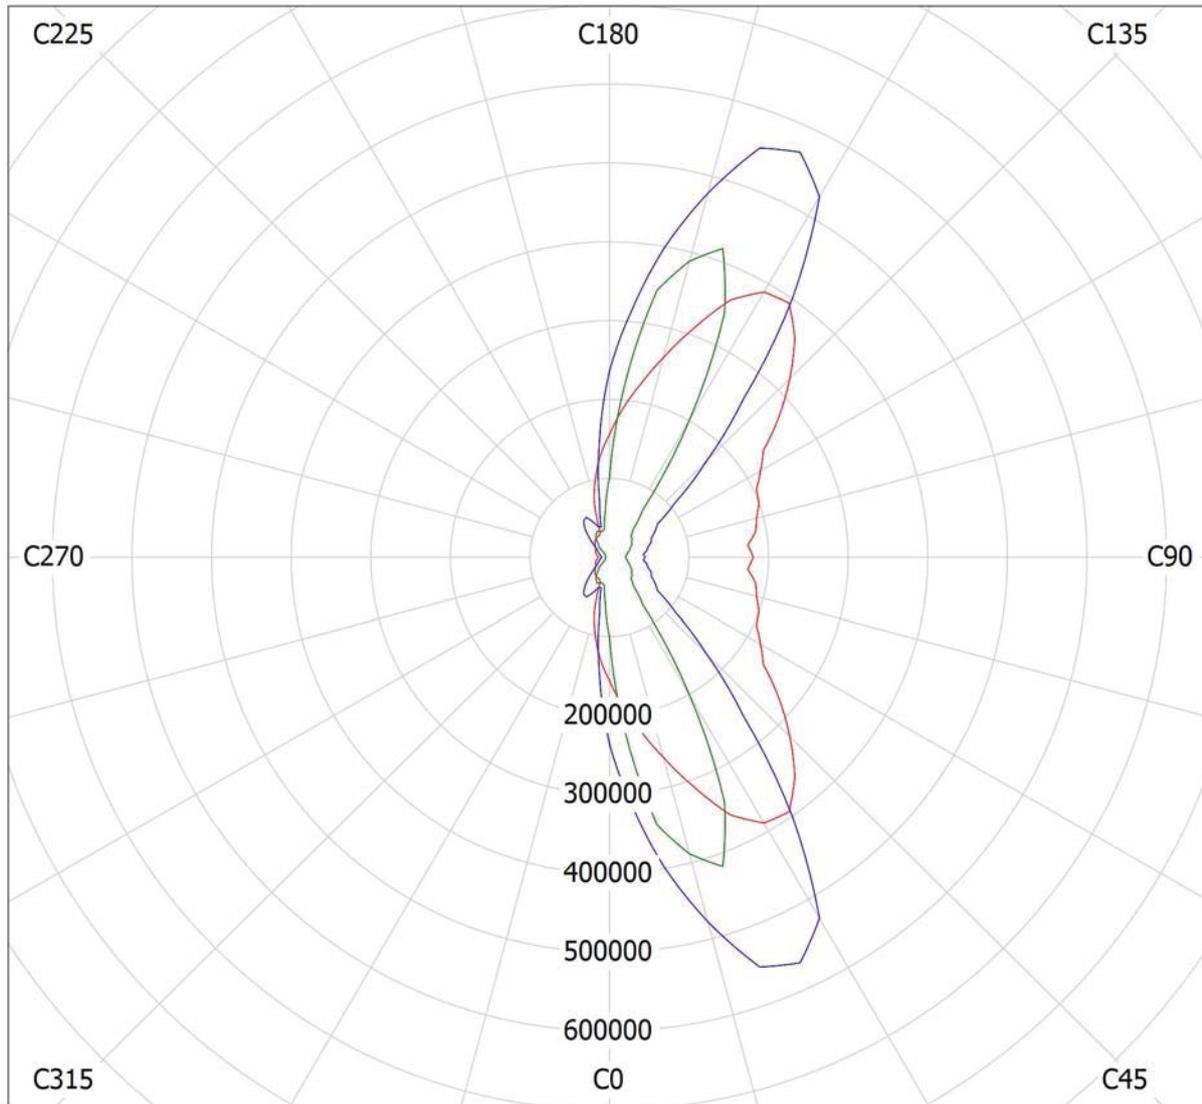

cd/m²
— g = 55.0° — g = 65.0° — g = 75.0°

Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M / Tabella di intensità luminosa

Lampada: AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M
Lampadine: 1 x L-IT1-0F3-4000-525-4M

Gamma	C 0°	C 15°	C 30°	C 45°	C 60°	C 75°	C 90°
0.0°	265	265	265	265	265	265	265
5.0°	274	273	274	276	276	277	278
10.0°	277	285	292	297	297	292	293
15.0°	274	287	300	310	317	310	306
20.0°	271	288	305	318	329	323	314
25.0°	266	291	312	322	333	330	320
30.0°	259	298	323	324	334	335	330
35.0°	251	309	339	324	344	364	362
40.0°	241	319	357	337	381	411	403
45.0°	236	321	387	383	427	435	420
50.0°	251	357	473	479	432	401	384
55.0°	261	439	651	537	368	321	303
60.0°	283	512	771	441	253	115	101
65.0°	291	590	652	213	82	62	55
70.0°	239	542	416	61	45	34	30
75.0°	76	294	152	29	25	18	15
80.0°	22	43	24	15	12	9.52	8.26
85.0°	2.94	9.70	6.01	4.83	4.21	3.40	2.98
90.0°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valori in cd/klm

Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

Strada di Quartiere con Parcheggi - cat. ME4 / Dati di pianificazione


Profilo strada

Parcheggio (Larghezza: 5.000 m)

Carreggiata (Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070)

Fattore di manutenzione: 0.80

Disposizioni lampade

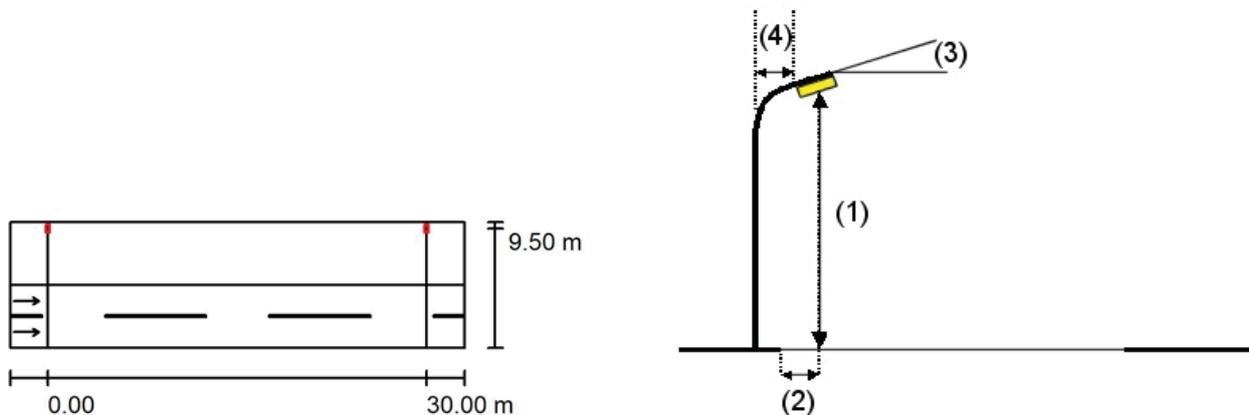


Lampada:	AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	
Flusso luminoso (Lampada):	9030 lm	Valori massimi dell'intensità luminosa per 70°: 572 cd/klm per 80°: 44 cd/klm per 90°: 0.00 cd/klm
Flusso luminoso (Lampadine):	9030 lm	
Potenza lampade:	75.0 W	
Disposizione:	un lato, in alto	Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo indicato con le verticali inferiori. Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa G3. La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.4.
Distanza pali:	30.000 m	
Altezza di montaggio (1):	8.000 m	
Altezza fuochi:	7.894 m	
Distanza dal bordo stradale (2):	-4.500 m	
Inclinazione braccio (3):	0.0 °	
Lunghezza braccio (4):	0.700 m	



Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

Strada di Quartiere con Parcheggi - cat. ME4 / Risultati illuminotecnici

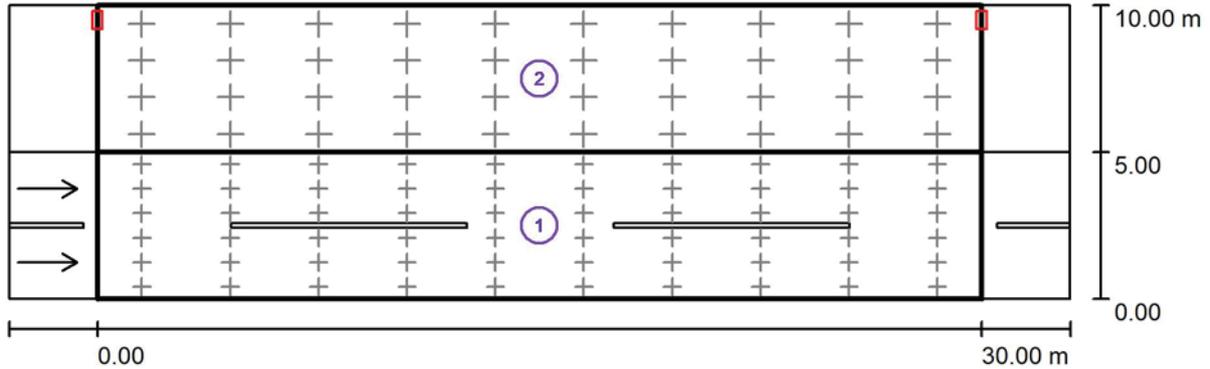

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:258

Lista campo di valutazione

- 1 Carreggiata
Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata.
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4a

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]	SR
Valori reali calcolati:	0.76	0.54	0.62	11	0.81
Valori nominali secondo la classe:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15	≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓	✓



Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

Strada di Quartiere con Parcheggi - cat. ME4 / Risultati illuminotecnici

Lista campo di valutazione

- 2 Parcheggio
Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 10 x 4 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Parcheggio.
Classe di illuminazione selezionata: CE4

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	E_m [lx]	U0
Valori reali calcolati:	17.70	0.40
Valori nominali secondo la classe:	≥ 10.00	≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:	✓	✓



Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

Strada di Quartiere con Parcheggi - cat. ME4 / Rendering 3D






Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

Strada di Quartiere con Parcheggi - cat. ME4 / Rendering colori sfalsati

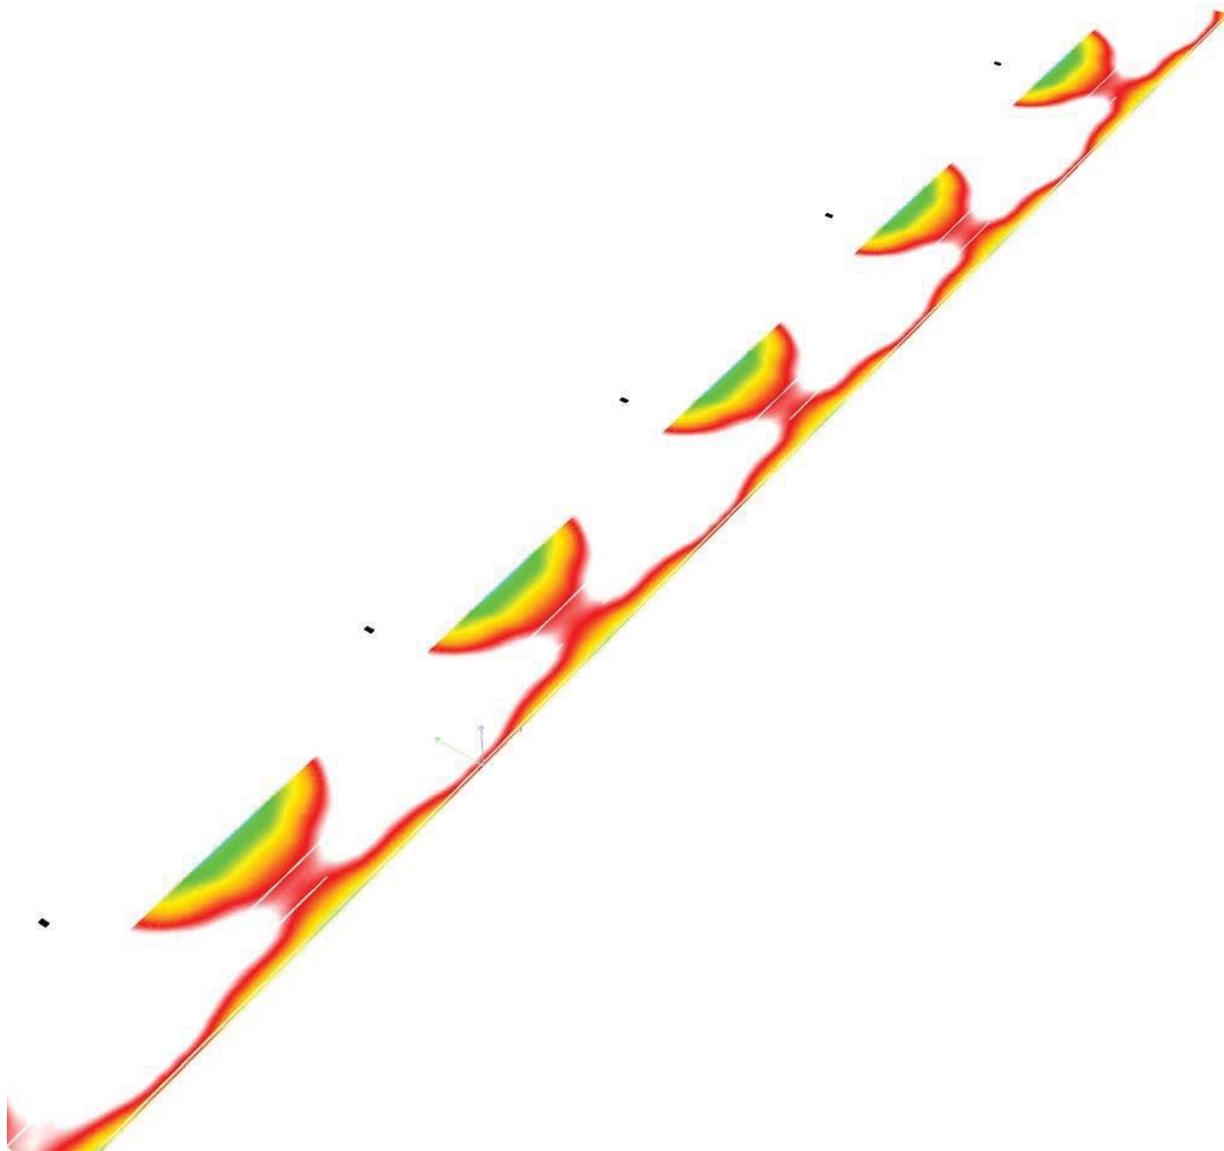


0 1.88 3.75 5.63 7.50 9.38 11.25 13.13 15 lx



Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

Strada di Quartiere con Parcheggi - cat. ME4 / Carreggiata / Panoramica risultati

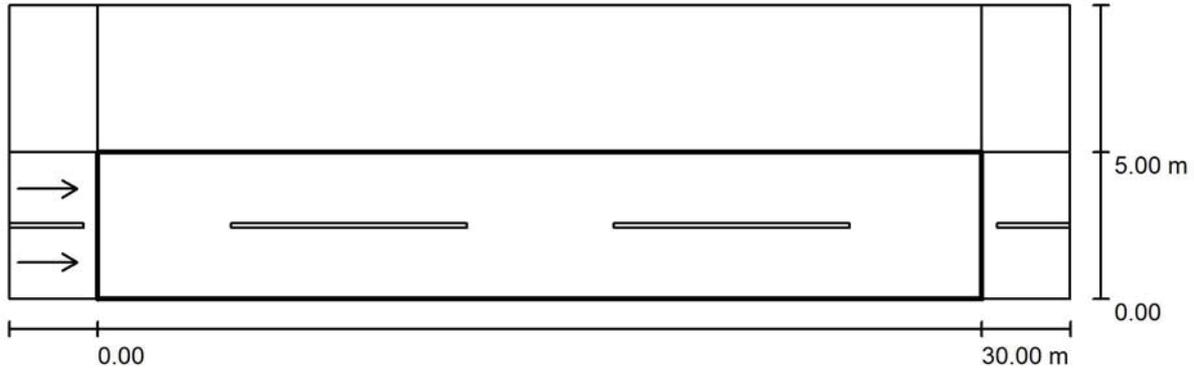

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:258

Reticolo: 10 x 6 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata.

Manto stradale: R3, q0: 0.070

Classe di illuminazione selezionata: ME4a

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]	SR
Valori reali calcolati:	0.76	0.54	0.62	11	0.81
Valori nominali secondo la classe:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15	≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓	✓

Osservatori corrispondenti (2 Pezzo):


No.	Osservatore	Posizione [m]	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
1	Osservatore 1	(-60.000, 1.250, 1.500)	0.80	0.54	0.71	6
2	Osservatore 2	(-60.000, 3.750, 1.500)	0.76	0.56	0.62	11



Studio Archipolis
 Arch Venturato
 via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
 Telefono 0498941025
 Fax 049 8078905
 e-Mail progetti@studioarchipolis.it

Strada di Quartiere con Parcheggi - cat. ME4 / Carreggiata / Isolinee (E)

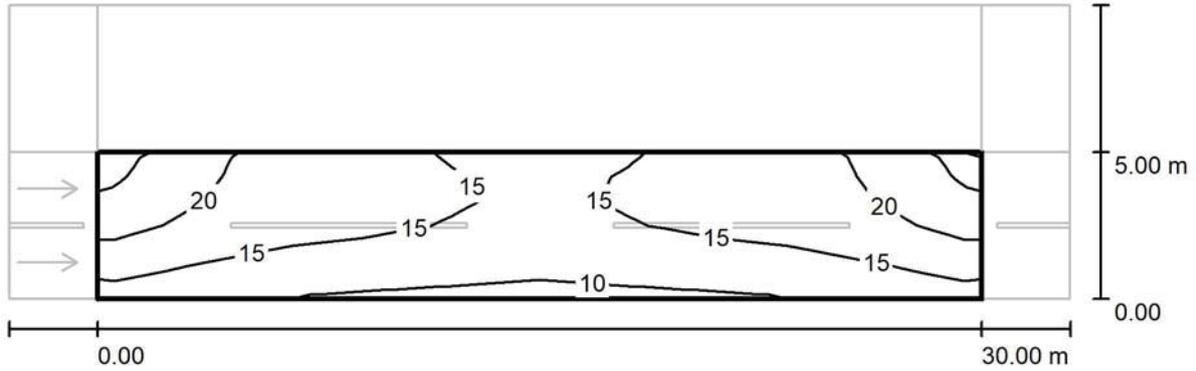

Valori in Lux, Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 6 Punti

E_m [lx]
16

E_{min} [lx]
9.44

E_{max} [lx]
25


E_{min} / E_m
0.600

E_{min} / E_{max}
0.382

Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

**Strada di Quartiere con Parcheggi - cat. ME4 / Carreggiata / Osservatore 1 /
Isolinee (L)**

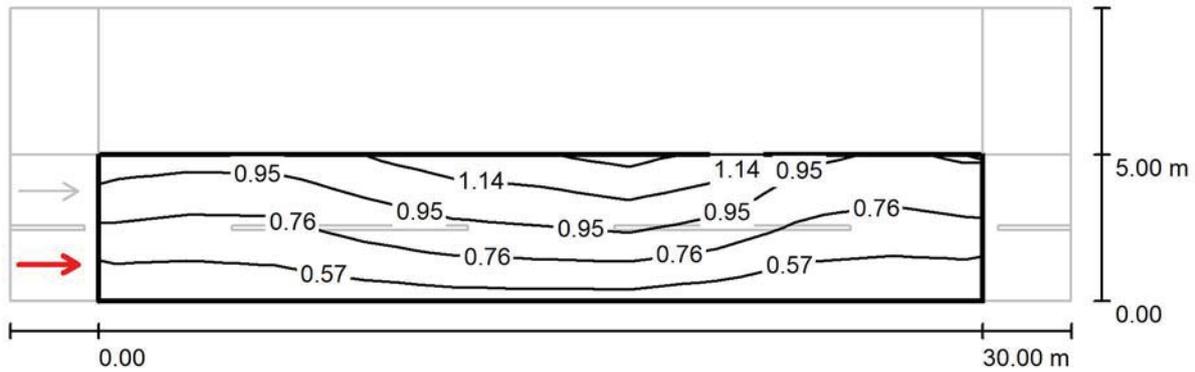

Valori in Candela/m², Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, q0: 0.070


	L_m [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.80	0.54	0.71	6
Valori nominali secondo la classe ME4a:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓



Studio Archipolis
 Arch Venturato
 via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
 Telefono 0498941025
 Fax 049 8078905
 e-Mail progetti@studioarchipolis.it

**Strada di Quartiere con Parcheggi - cat. ME4 / Carreggiata / Osservatore 2 /
 Isoleee (L)**

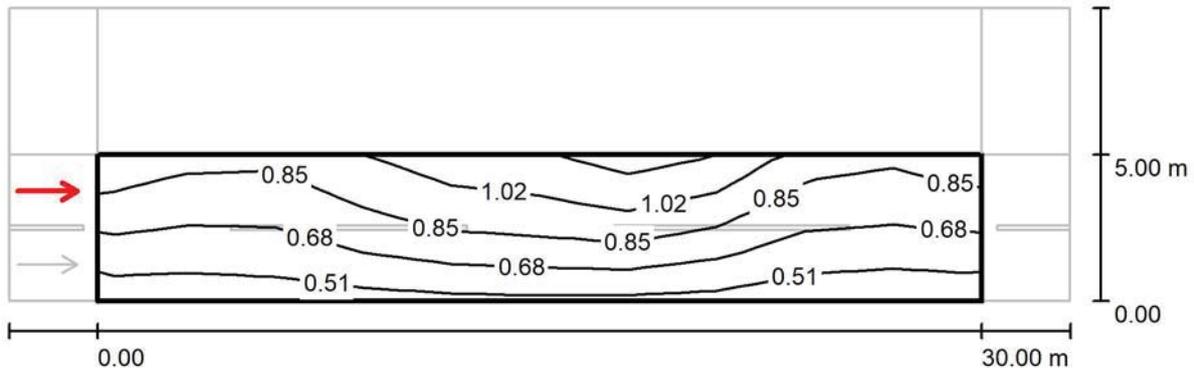

Valori in Candela/m², Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 6 Punti
 Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
 Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.76	0.56	0.62	11
Valori nominali secondo la classe ME4a:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓



Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

Strada di Quartiere con Parcheggi - cat. ME4 / Parcheggio / Panoramica risultati



Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:258

Reticolo: 10 x 4 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Parcheggio.

Classe di illuminazione selezionata: CE4

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:


E_m [lx]	U0
17.70	0.40
≥ 10.00	≥ 0.40
✓	✓



Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

Strada di Quartiere con Parcheggi - cat. ME4 / Parcheggio / Isolinee (E)

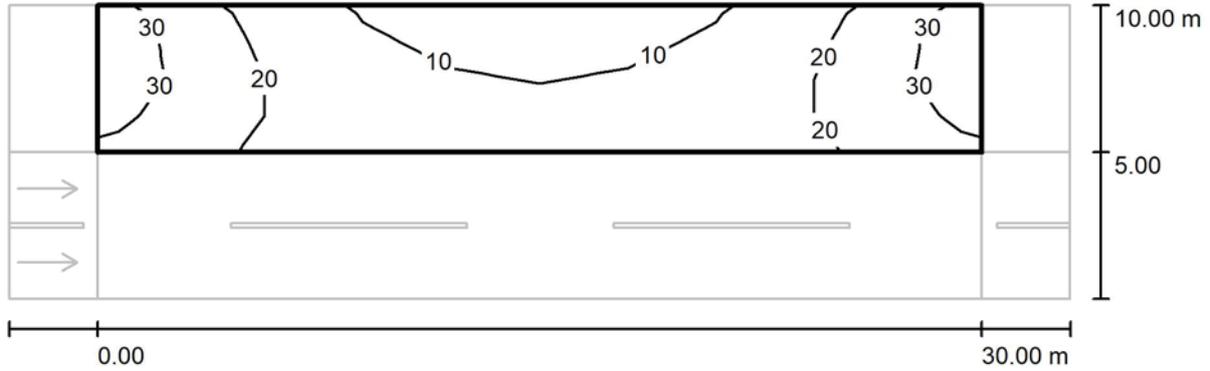

Valori in Lux, Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 4 Punti

E_m [lx]
18

E_{min} [lx]
7.14

E_{max} [lx]
33

E_{min} / E_m
0.403

E_{min} / E_{max}
0.217



Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it


Marciapiede Area Verde - cat. CE4 / Dati di pianificazione

Profilo strada

Marciapiede (Larghezza: 3.000 m)

Fattore di manutenzione: 0.80

Disposizioni lampade

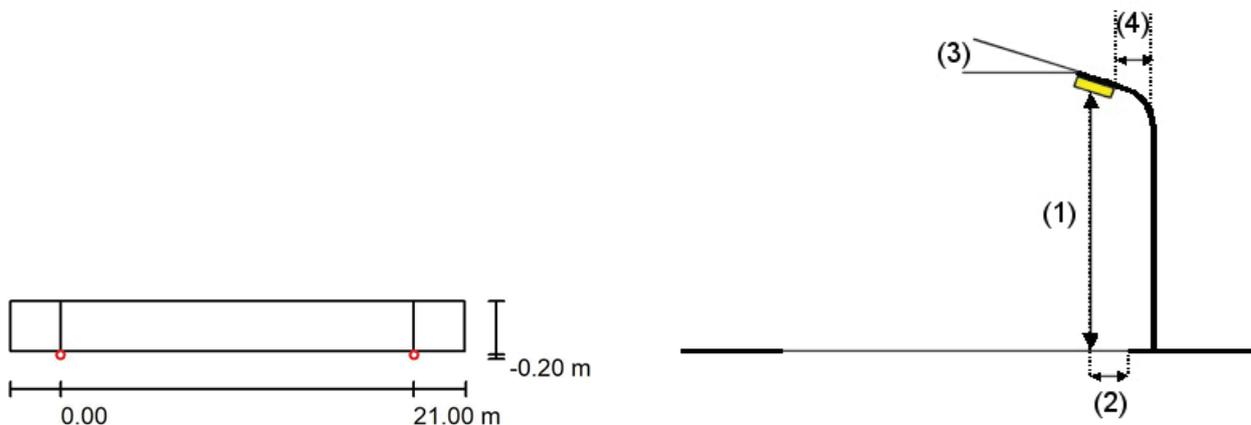

Lampada:	AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP 0F2H1 STU-S 3.50-1M ECORAYS TP 0F2H1 STU-S 3.50-1M	
Flusso luminoso (Lampada):	1500 lm	Valori massimi dell'intensità luminosa
Flusso luminoso (Lampadine):	1500 lm	per 70°: 762 cd/klm
Potenza lampade:	16.0 W	per 80°: 108 cd/klm
Disposizione:	un lato, in basso	per 90°: 0.00 cd/klm
Distanza pali:	21.000 m	Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Altezza di montaggio (1):	4.081 m	Nessuna intensità luminosa superiore a 90°.
Altezza fuochi:	4.000 m	La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa G2.
Distanza dal bordo stradale (2):	-0.200 m	La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.4.
Inclinazione braccio (3):	0.0 °	
Lunghezza braccio (4):	0.000 m	

Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

Marciapiede Area Verde - cat. CE4 / Lista pezzi lampade

AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP
0F2H1 STU-S 3.50-1M ECORAYS TP 0F2H1
STU-S 3.50-1M

Articolo No.: ECORAYS TP 0F2H1 STU-S
3.50-1M

Flusso luminoso (Lampada): 1500 lm

Flusso luminoso (Lampadine): 1500 lm


Potenza lampade: 16.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 40 73 96 100 100

Dotazione: 1 x L-ECR-0F2H1-3000-500-1M-70-
25 (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.






Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

Marciapiede Area Verde - cat. CE4 / Risultati illuminotecnici

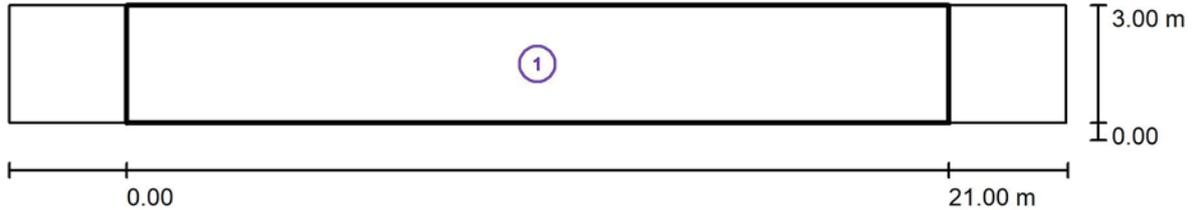

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:194

Lista campo di valutazione

- 1 Marciapiede
Lunghezza: 21.000 m, Larghezza: 3.000 m
Reticolo: 10 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede.
Classe di illuminazione selezionata: CE4

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Valori reali calcolati:	E_m [lx]	U0
Valori nominali secondo la classe:	10.33	0.45
Rispettato/non rispettato:	≥ 10.00	≥ 0.40
	✓	✓



Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

Marciapiede Area Verde - cat. CE4 / Rendering 3D







Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

Marciapiede Area Verde - cat. CE4 / Rendering colori sfalsati

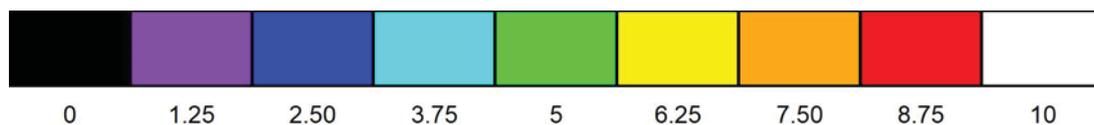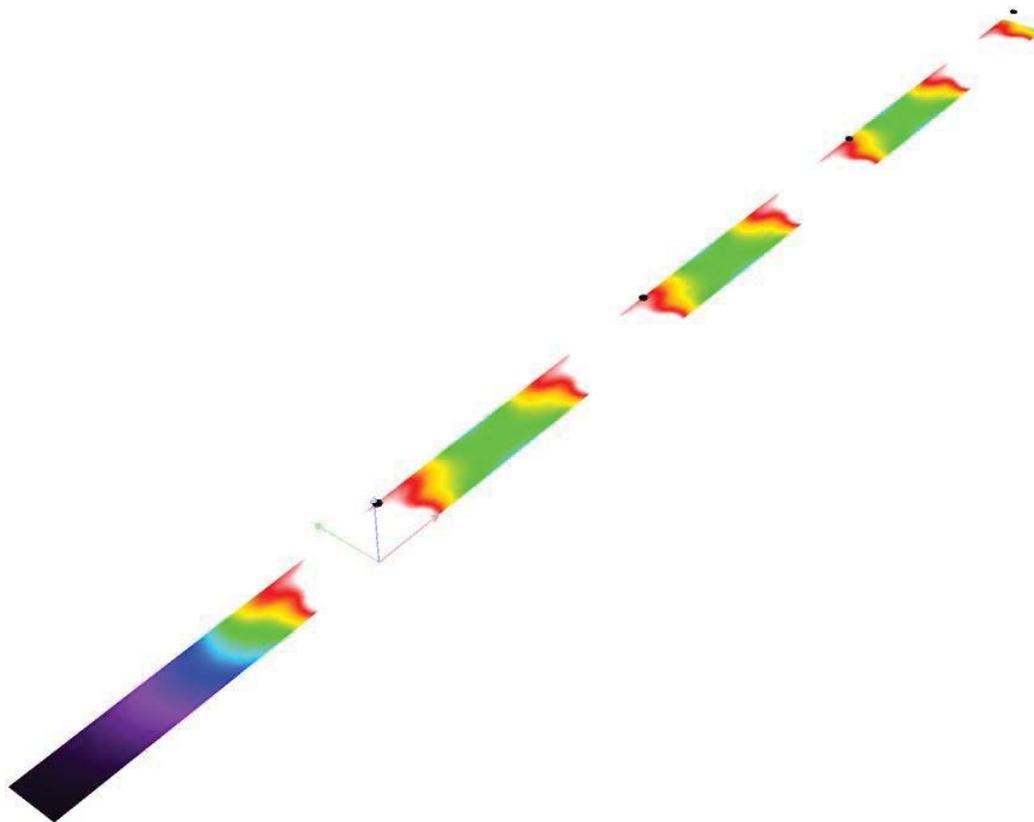


lx



Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

Marciapiede Area Verde - cat. CE4 / Marciapiede / Panoramica risultati

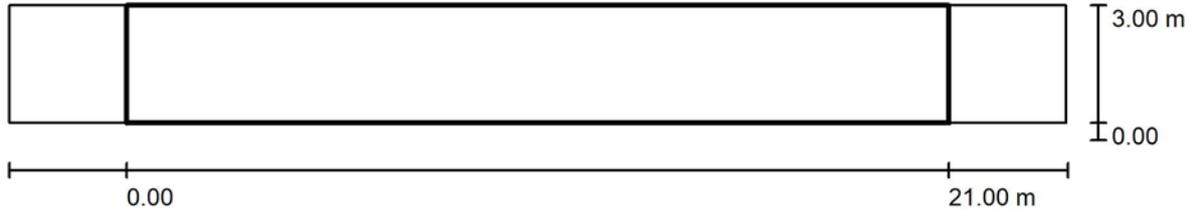

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:194

Reticolo: 10 x 3 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede.

Classe di illuminazione selezionata: CE4

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:


E_m [lx]	U_0
10.33	0.45
≥ 10.00	≥ 0.40
✓	✓



Studio Archipolis
Arch Venturato
via Savelli, 9/D - 35129 Padova

Redattore Studio Archipolis
Telefono 0498941025
Fax 049 8078905
e-Mail progetti@studioarchipolis.it

Marciapiede Area Verde - cat. CE4 / Marciapiede / Isolinee (E)

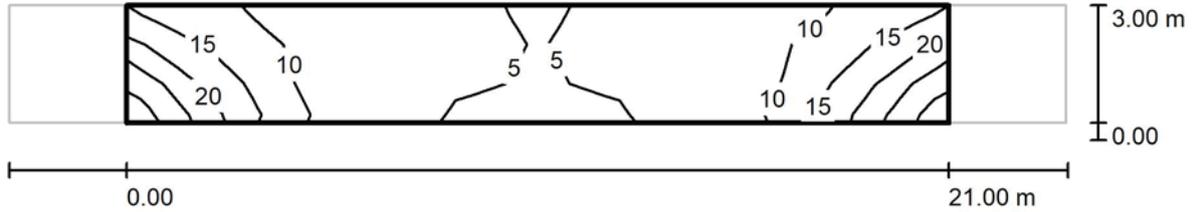

Valori in Lux, Scala 1 : 194

Reticolo: 10 x 3 Punti

E_m [lx]
10

E_{min} [lx]
4.65

E_{max} [lx]
27

E_{min} / E_m
0.450

E_{min} / E_{max}
0.171